


ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองนคร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเมืองนคร
จังหวัดนครศรีธรรมราช



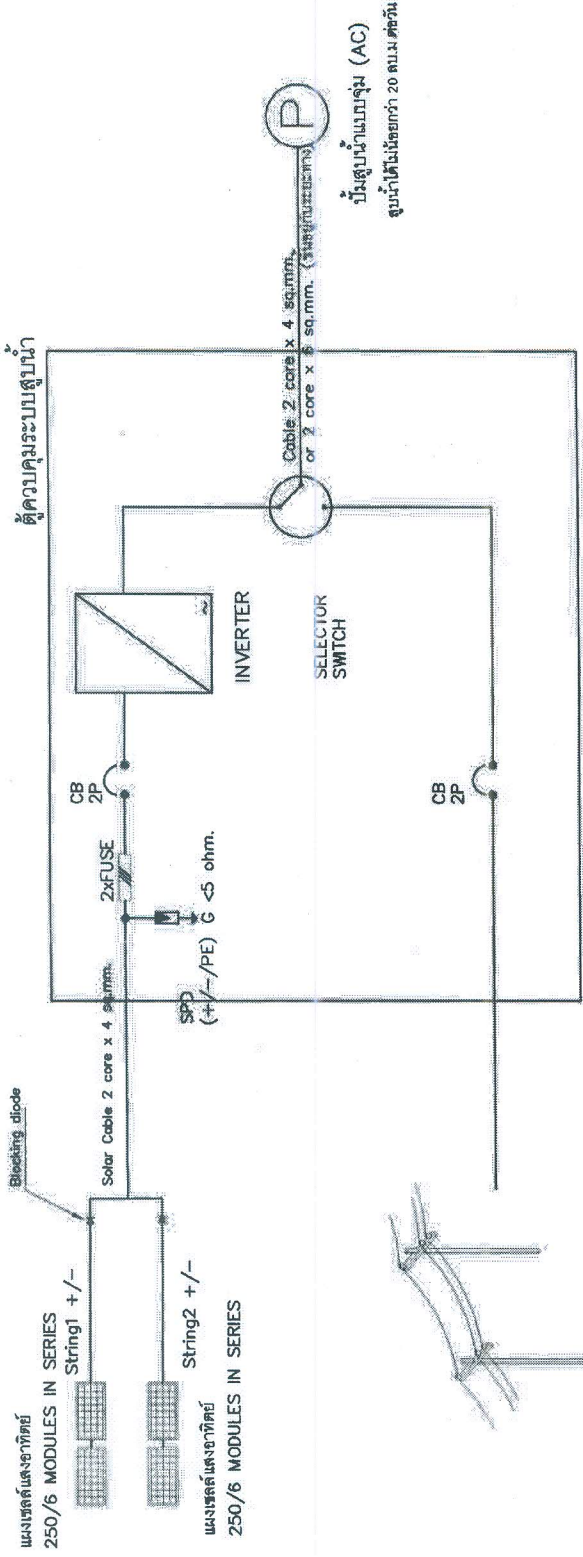

Single Phase 220 VAC 50 Hz
(กรณีที่ใช้จากกริดไฟฟ้า)


แบบแสดงตัวอย่าง
ไดอะแกรมไฟฟ้า
(สำหรับมีมัสสูบน้ำ AC)

มาตรฐาน

NTS

หมายเหตุ แบบไดอะแกรมไฟฟ้าระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผู้กู้ยืม	
แบบแสดงตัวอย่าง ไดอะแกรมไฟฟ้า	วิศวกร นายสุวิทย์ วัฒนศิริ นายอภิชา ศรีทองรวม รหัส. 5381
อนุมัติ	นายอภิชา ศรีทองรวม รหัส. 5381
แบบร่าง	วิศวกรผู้รับงาน
แบบร่างที่ 2	นายอภิชา ศรีทองรวม รหัส. 5381

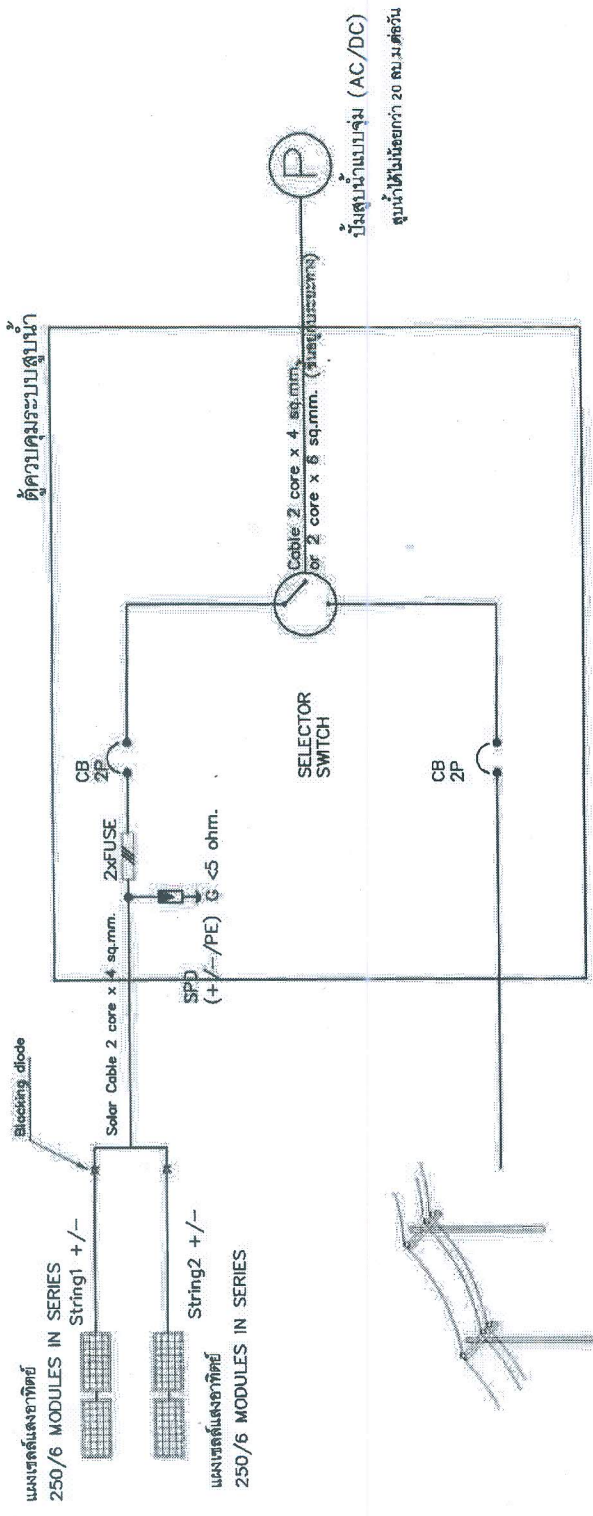


แบบแสดงตัวอย่างไดอะแกรมไฟฟ้าระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
(สำหรับบึงสูบน้ำ DC และ AC)

มาตรฐาน

NTS

หมายเหตุ: แบบไดอะแกรมไฟฟ้าระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวอย่างสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชัยภูมิ	
แบบแสดงตัวอย่าง ไดอะแกรมไฟฟ้า	วิศวกรในตรา นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์ วิศวกร 5331
อนุมัติ	 นายสุวิทย์ ชัยวัฒน์ วิศวกร 5331
แบบลงชื่อ	วิศวกรโครงการ
แบบแผ่นที่ 3	นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ ภู. 15078